

Driefase energiemeter, directe aansluiting 100A communicatie M-BUS

EC368

Gevaar en waarschuwing


Het toestel mag alleen door een elektroinstallateur worden geïnstalleerd volgens de installatienormen die van toepassing zijn in het land.
De contactpennen van het product niet vast- of loskoppelen wanneer het onder spanning staat.
Het apparaat mag uitsluitend gebruikt worden voor de toepassing en onder de voorwaarden die in onderhavige gebruiksinstructies gegeven en toegelicht worden. Belasting die niet binnen de aangegeven waarden valt, kan het apparaat en het hierop aangesloten elektrische materiaal beschadigen.

Werkingsprincipe

De energiemeter meet de elektrische energie die door een elektrische stroomkring wordt verbruikt. De meter is voorzien van een digitaal display voor weergave van het energieverbruik en het vermogen. Het ontwerp en de fabricage van deze meter zijn conform de vereisten van de norm IEC 62053-21.

Presentatie de meter

- Ⓐ LCD scherm
- Ⓑ Scroll-knop voor het uittrollen van de waarden
- Ⓒ Reset/Toegang programma menu
- Ⓓ Metrologische LED (2 Wh/puls).

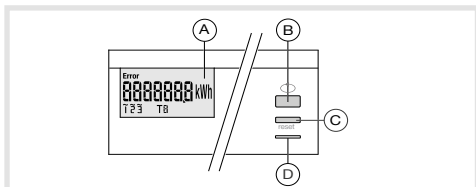

M-BUS communicatie

M-BUS MEDIA

In een standaardconfiguratie maakt een M-BUS verbinding het mogelijk tot 250* producten te verbinden met een pc of automaat op een afstand van 1000 meter**.

* afhankelijk van de M-BUS master


** afhankelijk van het aantal producten en de snelheid van de verbinding.

Aanbevelingen: het wordt aangeraden om een niet-afgeschermd twisted aderpaar type JYSTY Nx2x0,8 mm (0,5 mm²) te gebruiken.
Indien de afstand van 1000 m en/of het aantal van 250 producten overschreden wordt, is het nodig om een repeater in te schakelen.
-> als het aantal van 250 overschreden wordt: gebruik enkel het secundaire adres.

Het M-BUS protocol

Het M-BUS protocol functioneert volgens een master/slave structuur. De 64 apparaat (slaves) zijn compatibel met de 2 adresseringen, primair en secundair.


De primaire adressering kan via de interface




van het product geconfigureerd worden. De secundaire adressering is een vast en uniek adres aangegeven op de voorkant van het product (A). De 64 M-BUS apparaten beschikken ook over de functionaliteit «Wildcard adressering» waarmee het zoeken van producten op het M-BUS netwerk mogelijk is.
Broadcast mogelijk op de adressen 254 en 255.
Bovendien zijn de 64 M-BUS apparaten compatibel met het OMS (Open Metering Systems).

Tabel M-BUS

Aanvullende gebruiksaanwijzing EC368
Kan gedownload worden vanuit de e-catalogus op www.hager.com

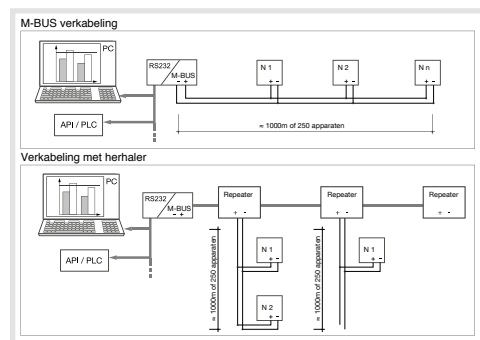

Aansluitschema

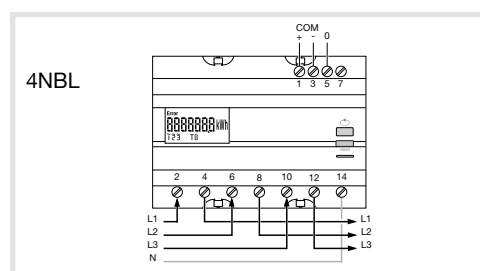


N.b.: de via de M-BUS COM gegeven informatie wordt slechts ter indicatie doorgegeven

Uitlezen van de waarden

Door achtereenvolgens op de toets «uitlezing» te drukken, kunt u de verschillende waarden doorlopen. Standaard toont de meter het energieverbruik van het lopende tarief.

De teller geeft het detail van het totale actieve energieverbruik per tariefgroep (T1, T2, T3 of T4) en van het gezamenlijke verbruik (T).

Opmerking: de informatie T23 op het display geeft aan dat de overeenkomstige fase (1,2,3) onder spanning staat.

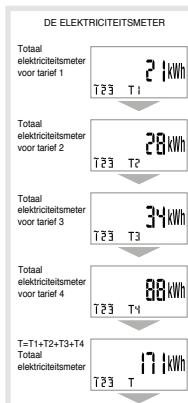

Reset van de gedeeltelijke meter

- Druk op de toets «uitlezing» om een gedeeltelijk energieverbruik op het display weer te geven.
- Druk 3 sec. lang op de reset-toets.

Foutmelding: bij een verkeerde aansluiting verschijnt "ERROR" op het display.

- Controleer of de stroomrichting conform het aansluitschema is.
- Controleer of de volgorde van de fasen L1, L2, L3 conform het aansluitschema is.

Opmerking: de informatie T23 op het display geeft aan dat de overeenkomstige fase (1, 2, 3) onder spanning staat.

Controle van de aansluiting en weergave van foutmeldingen

De functie is toegankelijk onder volgende voorwaarden: de producten moeten onder spanning staan en de meetkring moet geladen zijn.

Druk 3 sec lang op de toets «uitlezing» van de teller.

- Err 0 = geen enkele fout
- Err 1 = omgekeerde aansluiting fase 1 (L1 <=> L1')
- Err 2 = omgekeerde aansluiting fase 2 (L2 <=> L2')
- Err 3 = omgekeerde aansluiting fase 3 (L3 <=> L3')
- Err 7 = spanningsomkering tussen V1 en nul
- Err 8 = spanningsomkering tussen V2 en nul
- Err 9 = spanningsomkering tussen V3 en nul

Druk 3 sec lang op de toets «uitlezing» van de teller om de modus te verlaten.



Deze functie kan enkel gebruikt worden indien de vermogensfactor van de installatie tussen 0.6 en 1 ligt en 20% van I_{max} op iedere fase (minimum 20A).

Programmering


MANU modus

In deze modus kunnen alle parameters van de M-BUS verbinding handmatig geconfigureerd worden: Primaire adres, Snelheid.


AUTO modus

In deze modus kan automatisch de snelheid van de verbinding geconfigureerd worden. Alleen het primaire adres van de 64 apparaat hoeft ingevoerd te worden. Gebruik van het secundaire adres: indien deze functionaliteit gebruikt wordt, hoeft uitsluitend de snelheid geconfigureerd te worden (het secundaire adres is vast en uniek, aangegeven op de voorkant van het product).


Programmatie menu

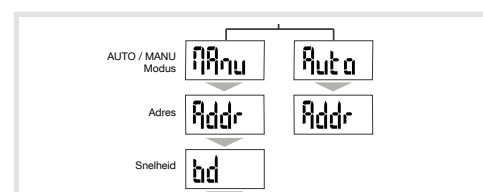


Overgaan tot programmeermodus

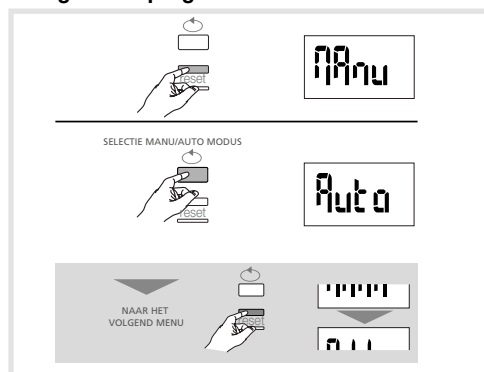



Het communicatieadres

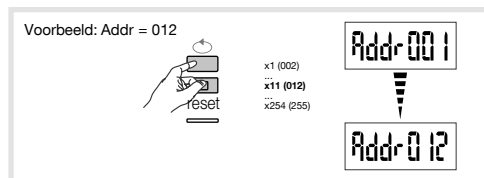

Communicatiesnelheid

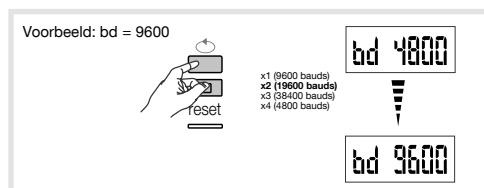

De programmering verlaten

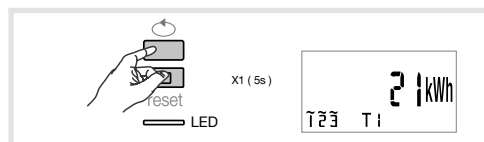

Na 2 min. zonder op toetsen te drukken = automatisch verlaten van de programmering-modus. De configuratie wordt niet opgeslagen in het geheugen.

Wat doen als...?

- toestel uit**
 - De bekabeling controleren van de spannings-aansluitingen
- efecte verbinding**
 - De configuratie controleren: adres, snelheid en de verkabeling.
- error" bericht op het scherm**
 - De testfunctie van de aansluiting opstarten.
- eergegeven bericht "Err 01"**
 - Een fout heeft zich voorgedaan in het tellerbeheer, gelieve uit te schakelen en terug in te schakelen. Indien het bericht op het scherm blijft staan, gelieve de teller te vervangen.
- eergegeven bericht "Err CRC"**
 - De software is beschadigd, gelieve het toestel te vervangen, zorg ervoor dat het gebruik in overeenstemming is met de MID.
- ictogram aanwezigheid fase uit**
 - De bekabeling controleren.

Technische specificaties

Meetkarakteristieken

Nauwkeurigheidsklasse 1 (1%) volgens IEC 62053-21	
Meet-LED	2 Wh/impuls
Aanloopstroom	80 mA
Referentiestroom (Iref)	20 A
Max. stroom	100 A
Minimum stroom (Imin)	0,5A
Overgangsstroom (Itr)	2A
Overstroom	van korte duur
	3000A gedurende
	10 ms
	(IEC 62053-21)

Technische kenmerken

Verbruik	< 10 VA of 2 W
Voeding: voeding	Automatische
Frequentie	50/60Hz (+/- 2Hz)
Opslag in EEPROM-geheugen periodiek en bij stroomonderbreking	
Gespecificeerd bedrijfsbereik	230 VAC Fase/Neutraal - 400V AC Fase/Fase +/-10%

Conformiteit

Europese Richtlijn CEM NR 2004/108/EG (15/12/2004)
Richtlijn BT NR 2006/95/EG VAN 12 DECEMBER 2006

Verbinding

M-BUS	2 draden
Snelheid	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 Baud
Galvanische isolatie	4 kV 1 min 50Hz
Lijst van de beschikbare functies	Cf. M-BUS communicatietabel

Back-up

Energie registers	In niet vluchtig geheugen
Uur	Op batterij
Belastingskrommen*	In niet vluchtig geheugen

* uitsluitend op de COM beschikbare gegevens

Mechanische kenmerken

Modulaire behuizing: 7 M breed (122,5 mm)	
Beschermingsgraad behuizing	IP20
Beschermingsgraad voorzijde	IP 50/IK 03
Isolatieklasse	II
M-BUS aansluitklemmen	Soepel: 1 tot 6 mm ² Stijf: 1,5 tot 10 mm ²
Nominaal aandraaimoment	1,5 N.m
Vermogenaansluiting	Soepel: 2,5 tot 35 mm ² Stijf: 2,5 tot 35 mm ²
Nominaal aandraaimoment	3 N.m


Omgeving

Opslagtemperatuur	-25 °C tot +70 °C
Bedrijfstemperatuur	-10 °C tot +55 °C
Mechanische omgeving	M1
Elektromagnetische omgeving	E2
Vochtigheid	95% HR zonder condensatie
Installatie	Binnenshuis, moet geïnstalleerd worden in een behuizing IP51



Correcte verwijdering van dit product (elektrische & elektronische afvalapparatuur).

Dit merkteken op het product of het bijbehorende informatiemateriaal duidt erop dat het niet met ander huishoudelijk afval verwijderd moet worden aan het einde van zijn gebruiksduur. Om mogelijke schade aan het milieu of de menselijke gezondheid door ongecontroleerde afvalverwijdering te voorkomen, moet u dit product van andere soorten afval scheiden en op een verantwoorde manier recyclen, zodat het duurzame hergebruik van materiaalbronnen wordt bevorderd. Huishoudelijke gebruikers moeten contact opnemen met de winkel waar ze dit product hebben gekocht of met de gemeente waar ze wonen om te vernemen waar en hoe ze dit product milieuvriendelijk kunnen laten recyclen. Zakelijke gebruikers moeten contact opnemen met hun leverancier en de algemene voorwaarden van de koopovereenkomsten nalezen. Dit product moet niet worden gemengd met ander bedrijfsafval voor verwijdering.

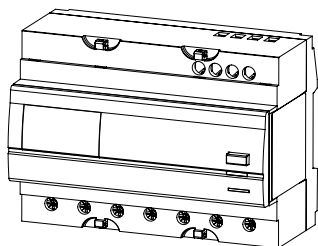

Contador de energía trifásico, entrada directa 100A comunicación M-BUS

EC368

Indicaciones de seguridad


Este aparato debe ser instalado obligatoriamente por un electricista cualificado según las normas de instalación vigentes en el país.
No introducir ni extraer el producto bajo tensión.
El empleo del aparato está limitado a las condiciones indicadas y mostradas en estas instrucciones de montaje.
Si las cargas superan los valores indicados, pueden dañar tanto el aparato como los medios de producción eléctricos conectados al mismo.

Principio de funcionamiento

El contador de energía mide la energía eléctrica activa consumida por un circuito eléctrico.
Va equipado con un pantalla electrónica que permite visualizar la energía consumida así como la potencia.
El diseño y la fabricación de este contador son conformes con las exigencias de la norma IEC 62053-21.

Presentación el contador

- Ⓐ Pantalla LCD
- Ⓑ Tecla para desfile de valores
- Ⓒ Reset / Acceso menú de programa
- Ⓓ LED metrológico (2Wh/impulsión)

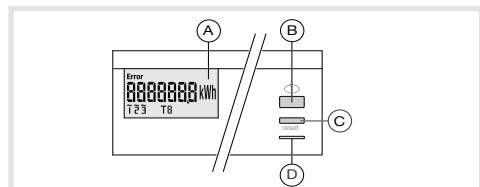

Comunicación M-BUS

MEDIA M-BUS

En una configuración estándar, un enlace M-BUS permite relacionar hasta 250* productos con un PC o un autómatas en una distancia de 1.000 metros**.

* en función del maestro M-BUS

** en función del número de productos y de la velocidad de comunicación.

Recomendaciones: se recomienda utilizar un par trenzado no blindado tipo JYSTY Nx2x0,8 mm (0,5 mm²).

Si se supera una distancia de 1.000 m y/o un número de 250 productos, será necesario conectar un repetidor.


-> si se supera un número de 250: utilización de la dirección secundaria únicamente.

Protocolo M-BUS

El protocolo M-BUS funciona según una estructura maestro/esclavo.

Los 64 aparatos (esclavos) son compatibles con los dos modos de direccionamiento: primario y secundario.

El direccionamiento primario se puede configurar a través de la interfaz del producto.



El direccionamiento secundario es una dirección fija y única que se indica en la parte delantera del producto (A).

Los 64 aparatos M-BUS incorporan asimismo la función «Wildcard Addressing», que permite realizar búsquedas de productos en la red M-BUS.


Posibilidad de retransmisión a las direcciones 254 y 255.

Además, los 64 aparatos M-BUS son compatibles con los sistemas de medición abiertos (Open Metering Systems, OMS).


Tabla M-BUS

Ref. : EC368

Puede descargarse en el sitio web: www.hager.com

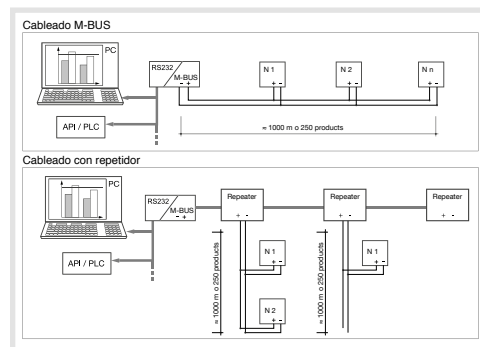

Esquema de conexión

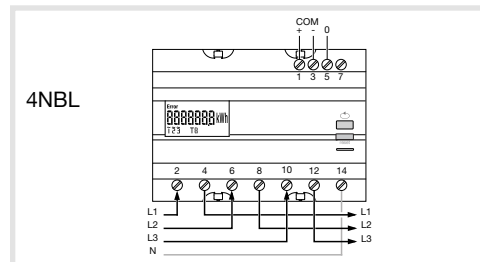

Nota: la información transmitida a través de COM M-BUS tiene un carácter meramente informativo.

Lectura de valores

Con pulsaciones sucesivas sobre (B) se muestran los diferentes valores. Por defecto, el contador visualiza la energía consumida con la tarifa en curso.

El EC368 detalla los consumos de energía activa totales por tarifa (T1, T2, T3 o T4) y total general (T).

Nota: la información **T23** en el display indica que la fase



correspondiente (1,2,3) esta bajo tensión.

Puesta a cero del contador parcial

- Pulsar la tecla lectura a fin de visualizar en la pantalla una energía parcial.
- Comprobar que el sentido de la corriente sea conforme con la esquema de conexión.
- Hacer una pulsación prolongada (3 seg.) en el botón reset.

El contador parcial se pone a cero.

Mensaje de error: en caso de conexión incorrecta, "ERROR" se visualiza en la pantalla.

- Comprobar que el sentido de la corriente sea conforme con la esquema de conexión.
- Comprobar que el orden de las fases L1, L2, L3 sea conforme con la esquema de conexión.

Nota: la información **T23** en el visualizador indica que la fase correspondiente (1, 2, 3) está bajo tensión.

Test de conexión y visualización de mensajes de error

- O contador de energía tem de estar alimentado e o circuito a medir deve estar ligado.
- Pressionar a tecla de B durante 3 seg. para entrar no modo teste.

- Err 0 = ningún error
- Err 1 = inversión conexión fase 1 (L1 <=> L1')
- Err 2 = inversión conexión fase 2 (L2 <=> L2')
- Err 3 = inversión conexión fase 3 (L3 <=> L3')
- Err 7 = inversión en tensión entre V1 y Neutro
- Err 8 = inversión en tensión entre V2 y Neutro
- Err 9 = inversión en tensión entre V3 y Neutro

Pressionar a tecla B durante 3 seg. para sair do modo teste.



Esta función está disponible si el factor de potencia de la instalación está entre 0,6 y 1 y el 20% de I_{max} en cada fase (mínimo 20A).

Programación

Modo MANU

Este modo permite configurar manualmente todos los parámetros de la comunicación M-BUS: Dirección primaria, velocidad.

Modo AUTO


Este modo permite configurar automáticamente la velocidad de comunicación.

Únicamente deberá indicarse la dirección primaria de los 64 aparatos. Utilización de la dirección secundaria: si se utiliza esta función, únicamente será necesario configurar la velocidad (la dirección secundaria es fija y única que se indica en la parte delantera del producto).


Menú programación




Acceso a la programación

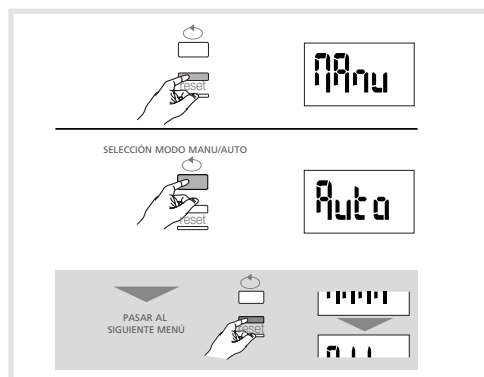



Dirección de comunicación

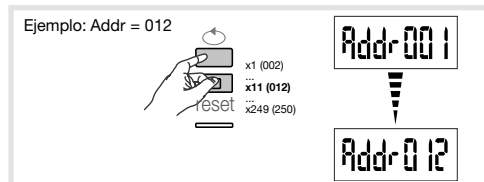

Velocidad de comunicación

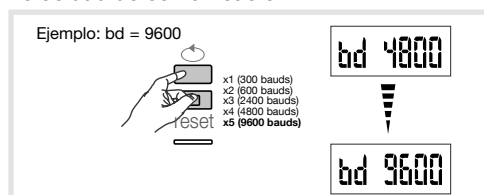

Para salir de la programación

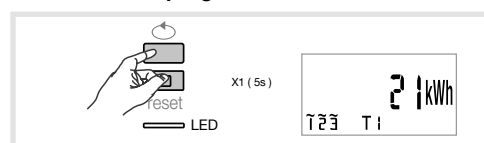

Qué hacer en los siguientes casos

- ⚡ **parato apagado**
 - Compruebe el cableado de los enchufes de tensión
- 🔧 **comunicación defectuosa**
 - Compruebe la configuración: dirección, velocidad y el cableado.
- 🔍 **mensaje "error" visualizado**
 - Lanzar la función de test de la conexión.
- 🔍 **mensaje "Err 01" visualizado**
 - Ha ocurrido un error en la gestión del contador, desconéctelo y vuelva a conectarlo. Si la señal del contador sigue visualizada, sustituya el contador.
- 🔍 **mensaje "Err CRC" visualizado**
 - El aplicativo se ha desvirtuado, sustituya el aparato, procure que su uso sea conforme con la MID.
- 🔍 **ícono presencia fase T23 apagado**
 - Comprobar el cableado.

Especificaciones técnicas

Características metrológicas

Clase de precisión 1 (1%) según IEC 62053-21	
LED metrológico	2 Wh/pulso
Corriente de arranque	80 mA
Corriente de referencia (Ist)	20 A
Corriente Máx.	100 A
Corriente mínima (Imin)	0,5A
Corriente de transición (Ist)	2A
Sobreintensidad	de corta duración 3000 A durante 10 ms (IEC 62053-21)

Características técnica

Consumo	< 10 VA o 2 W
Alimentación	Autoalimentado
Frecuencia	50/60Hz (+/- 2Hz)
Guardado periódico de valores en memoria	EEPROM
Ámbito de funcionamiento especificado	230 VCA Fase/ Neutro 400V CA Fase/Fase +/-10%

Conformidad

Directiva Europea CEM N° 2004/108/CE (15/12/2004)
Directiva BT N° 2006/95/CE CON FECHA DEL 12 DE DICIEMBRE DE 2006

Comunicación

M-BUS	2 hilos
Velocidad	300 / 600 / 1200 / 2400 / 4800 / 9600 Baud
Aislamiento galvánico	4 kV 1 min 50Hz
Lista de las funciones disponibles	Véase tabla de comunicación M-BUS

Copia de seguridad

Registros de energía	En Memoria no volátil
Hora	En pila
Curva de carga*	En Memoria no volátil

* Datos disponibles únicamente en la COM

Características mecánicas

Caja modular de 7 M de anchura (122,5 mm)	
Índice de protección caja	IP20
Índice de protección cabezal	IP 50/IK 03
Clase de aislamiento	II
Capacidad de conexión	Flexible: 1 a 6 mm² Rígida: 1.5 a 10 mm
Par de apretado nominal	1.5 N.m
Capacidad de conexión terminales potencia	Flexible: 2.5 a 35 mm² Rígida: 2.5 a 35 mm²
Par de apretado nominal	3 N.m

Ambiente

Temperatura de almacenaje	-25 °C a +70 °C
Temperatura de funcionamiento	-10 °C a +55 °C
Entorno mecánico	M1
Entorno magnético	E2
Humedad	95% HR
Instalación	en interiores debe instalarse en una caja IP51



Eliminación correcta de este producto (material eléctrico y electrónico de descarte).

(Aplicable en la Unión Europea y en países europeos con sistemas de recogida selectiva de residuos).

La presencia de esta marca en el producto o en el material informativo que lo acompaña, indica que al finalizar su vida útil no deberá eliminarse junto con otros residuos domésticos. Para evitar los posibles daños al medio ambiente y a la salud humana que representa la eliminación incontrolada de residuos, separe este producto de otros tipos de residuos y reciclelo correctamente para promover la reutilización sostenible de recursos materiales.

Los usuarios particulares pueden contactar con el establecimiento donde adquirieron el producto, o con las autoridades locales pertinentes, para informarse sobre cómo y dónde pueden llevarlo para que sea sometido a un reciclaje ecológico y seguro.

Los usuarios comerciales pueden contactar con su proveedor y consultar las condiciones del contrato de compra. Este producto no debe eliminarse mezclado con otros residuos comerciales.