



Vertriebs
GmbH & Co. KG


Zum Gunterstal - 66440 Blieskastel
Tel.: 06842/945-9600 - Fax: 06842/945-7731

A	Projektname: UF51W20	Plan-Index: Ausführungsplan	Farbkennzeichnung der Leiter (in Anlehnung an VDE0113 Teil1):
B	Anlagenbezeichnung: Wandlermessfeld	Außenleiter L1/L2/L3: schwarz	Fremdspannung: orange
C	Kom-Nr./Auftragsnummer: Ausführungsstand: Juni 2020	Neutralleiter: hellblau	Messung/ Sensorleitung: weiß
D	SAP-Nr.:	Schutzleiter: grün/gelb	DALI Busleitung: violett
E	Bemessungsspannung / -Frequenz:	Steuerspannung 230V AC: schwarz	Sonstiges: grau
F	Bemessungsstrom:	Steuerspannung 230V AC Trafo: rot	
G	Bemessungsstoßspannungsfestigkeit:	Steuerspannung 12/24V AC: braun	
	Bemessungsisolationsspannung:	Steuerspannung 24V DC: dunkelblau	
	Bemessungsbelastungsfaktor der SK:		
	Bemessungsstoßstromfestigkeit:		
	Bemessungskurzzeitstromfestigkeit (1s) max.:		
	Bedingte Bemessungskurzschlußstromfestigkeit: (Icc nur bei Kurzschlußschutzeinrichtung (SCPD) in Einspeisung)		
	Bemessungsschaltvermögen Leitungsschutzschalter: -		
	Installationsverteilung (DBO) Bauartnachweis nach DIN 61439 Teil 1 und 3	<input type="checkbox"/> Nicht laienbedienbare Geräte wie NH-Trenner und Leistungsschalter müssen plombiert bzw. mit Sperrvorrichtungen gegen die Bedienung durch elektrotechnische Laien blockiert werden	Energie-Schaltgerätekombination (PSC) Bauartnachweis nach DIN 61439 Teil 1 und 2 <input checked="" type="checkbox"/>

Für dieses Dokument und den darin dargestellten Inhalt behalten wir uns alle Rechte vor. Die Vervielfältigung des Inhaltes ist ohne unsere ausdrückliche Zustimmung nicht gestattet.

3			Plan-Nr.		Projektname: UF51W20		Index: a
2			Datum	24.06.2020			= Messfeld 1350 mm Höhe
1			Erstellt	Koch Michael	Angebotsnr.:		+ UF51W20
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt				
Massstab: 1	Ik3:	Ik1:	Netzform:		Deckblatt		Blatt: 1 / 1


A B C D E F G

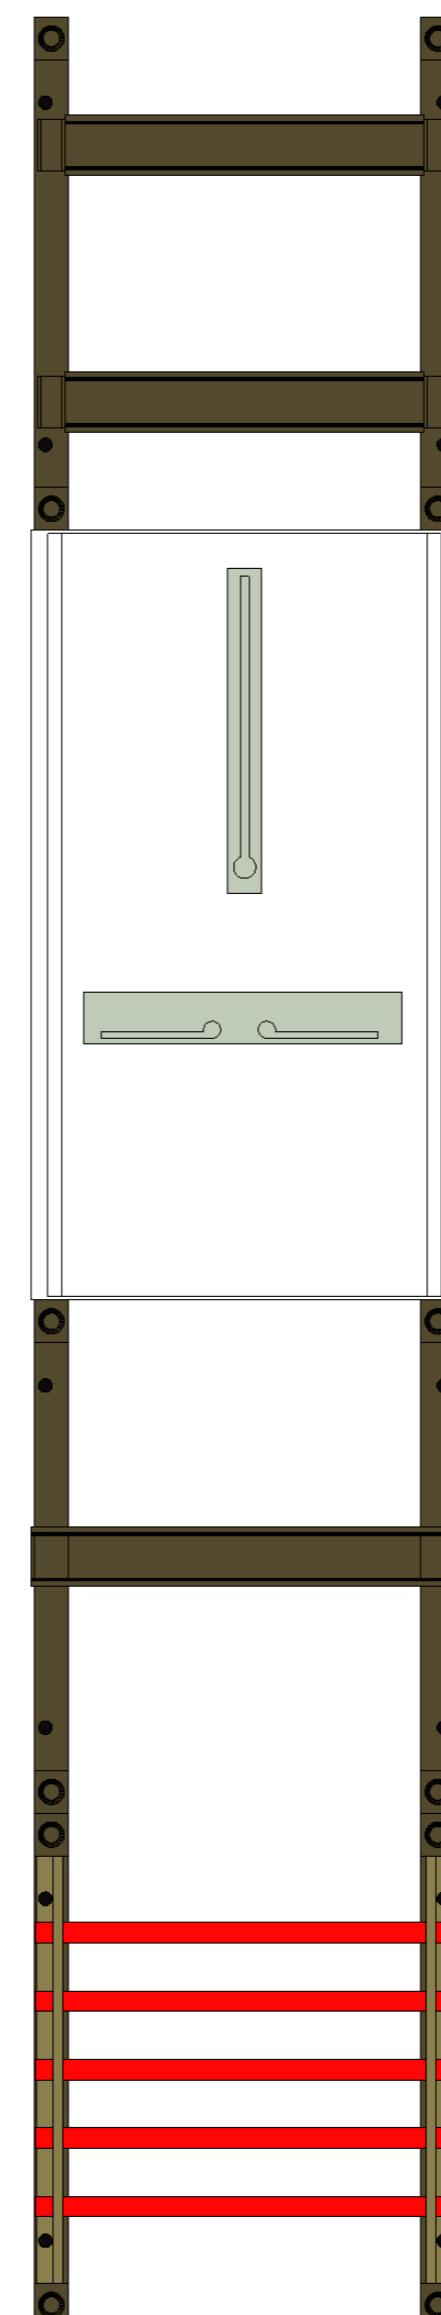

ohne Abdeckhaube

3			Plan-Nr.		Projektname: UF51W20		Index: a
2			Datum	19.03.2020			= Messfeld 1350 mm Höhe
1			Erstellt	Koch Michael	Angebotsnr.:		+ UF51W20
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt				Blatt: 1 / 2
Massstab: 1/6,25	Ik3:	Ik1:	Netzform:		Zeichnungen		

A B C D E F G A B C D E F G

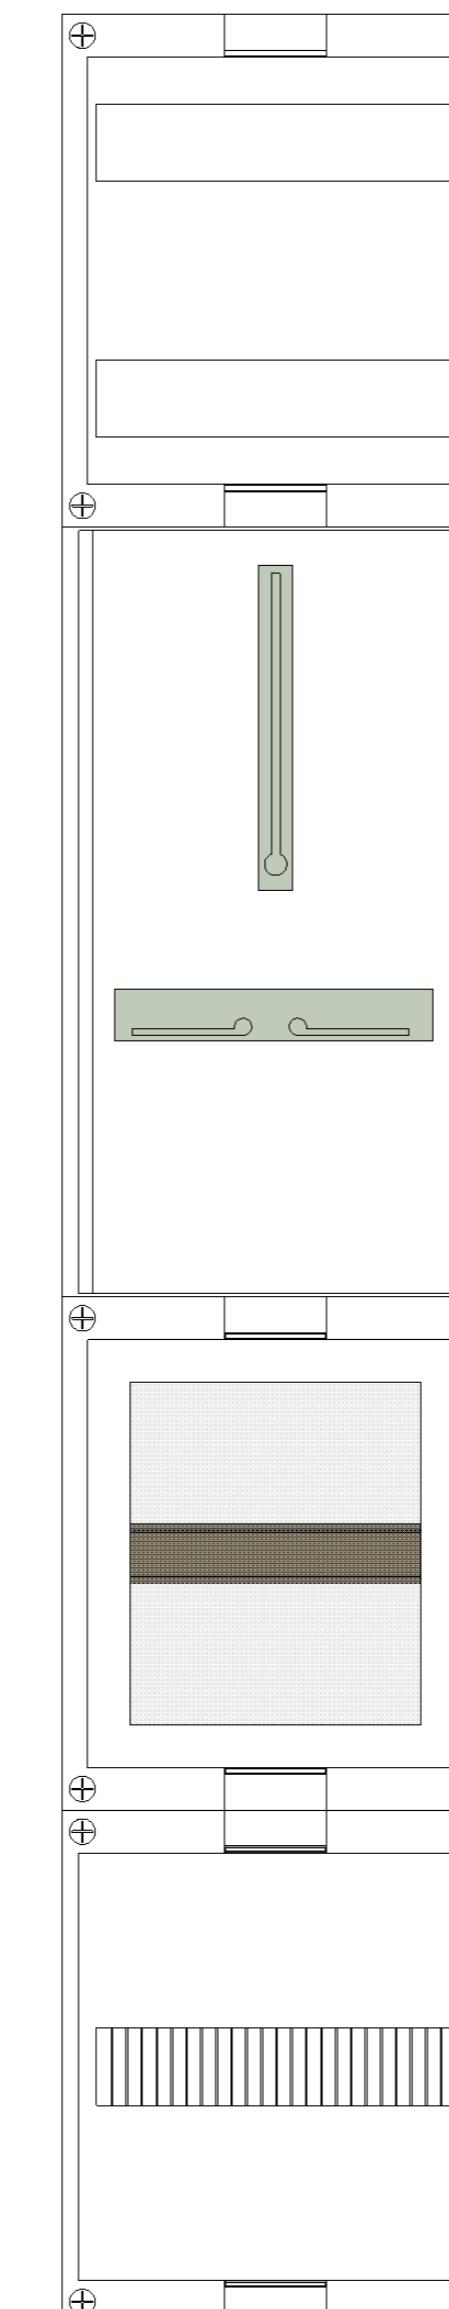

mit Abdeckung

3			Plan-Nr.		Projektname: UF51W20		Index: a
2			Datum	19.03.2020			= Messfeld 1350 mm Höhe
1			Erstellt	Koch Michael	Angebotsnr.:		+ UF51W20
Änderung	Änderungsdatum	Geändert	Bestätigt		Zeichnungen		Blatt: 2 / 2
Massstab: 1/6,25	Ik3:	Ik1:	Netzform:				