




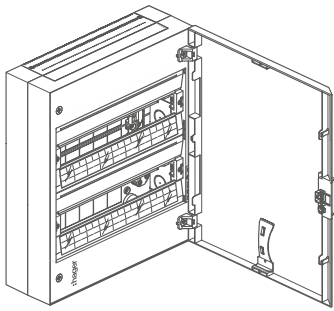


- (EN) Installation instructions
- (FR) Instructions d'installation
- (ES) Instrucciones de instalación
- (PT) Instruções de instalação

vega

VB118 + VB218: 90A / 400V

VB318 + VB418: 125A / 400V

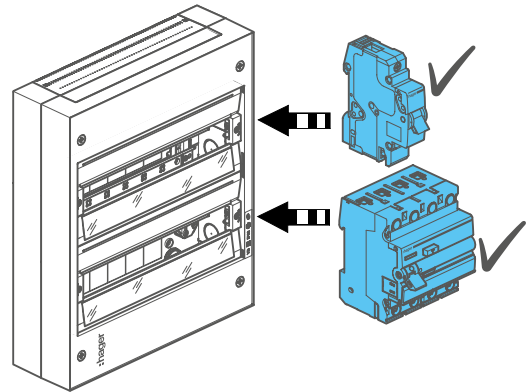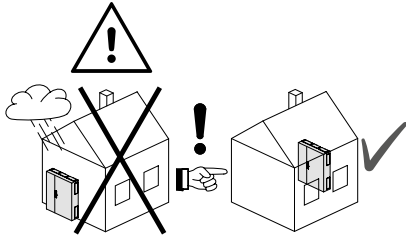


hager.com









PZ2



SL 2,5 mm

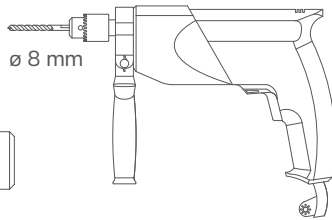










ø 8 mm



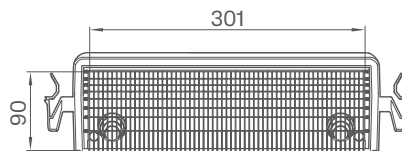
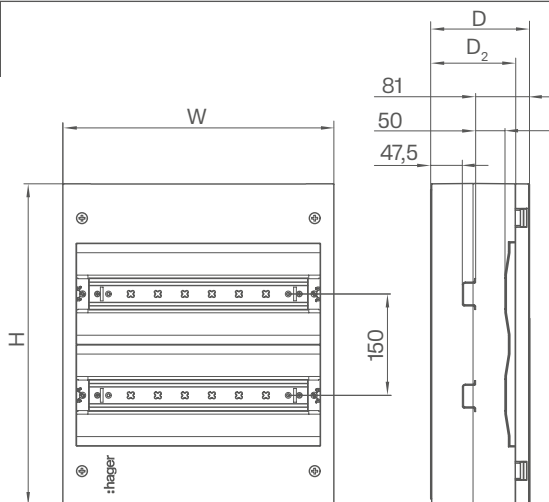
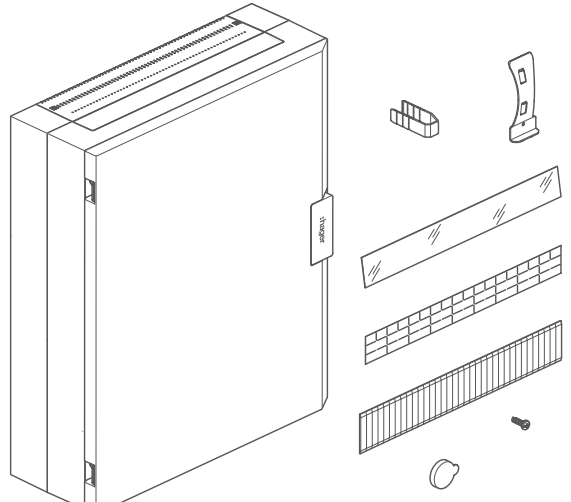















	H [mm]	W [mm]	D [mm]	D ₂ [mm]
VB118	325	400	146	126
VB218	475	400	146	126
VB318	625	400	146	126
VB418	775	400	146	126





01



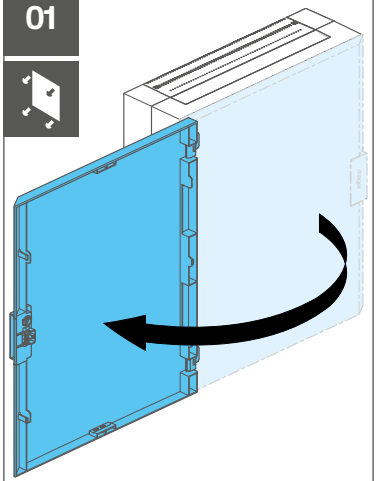


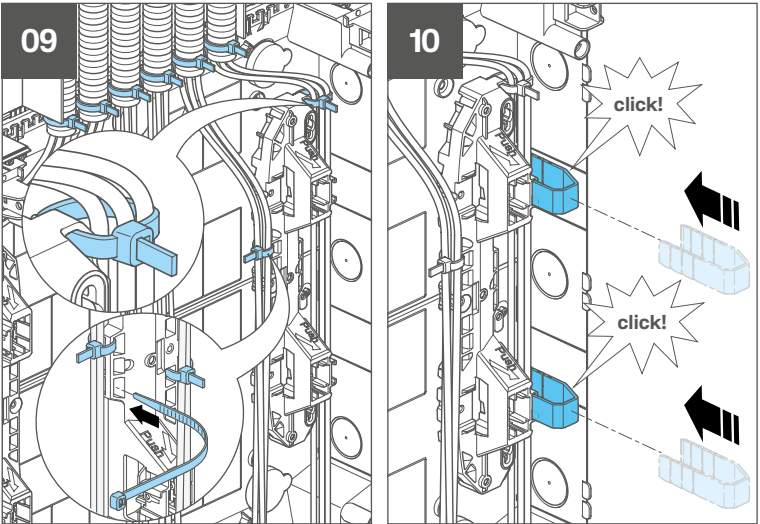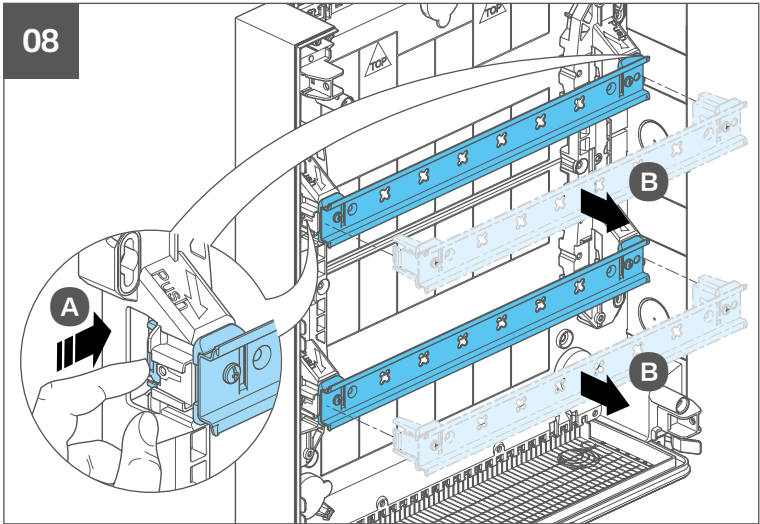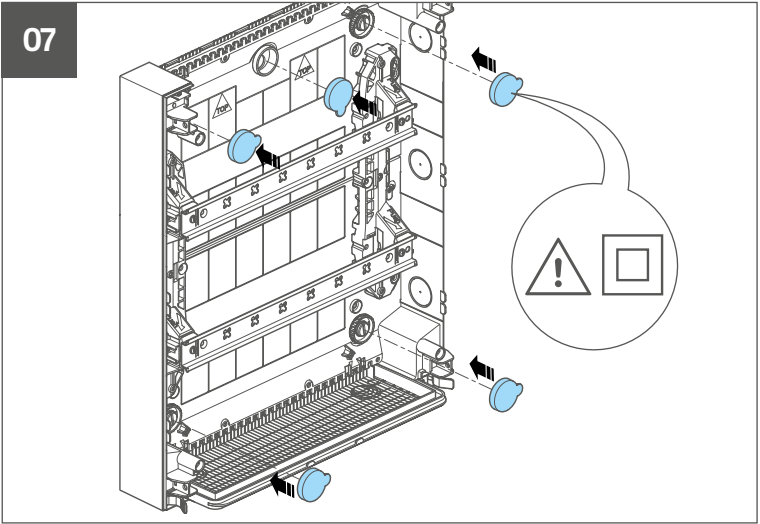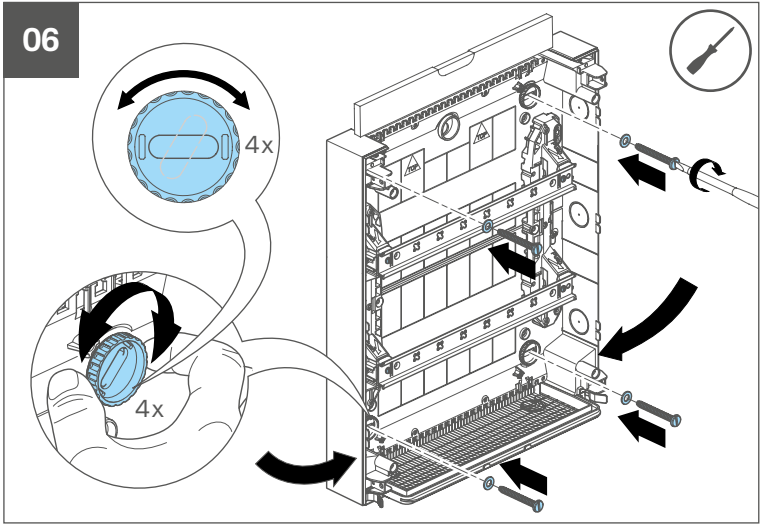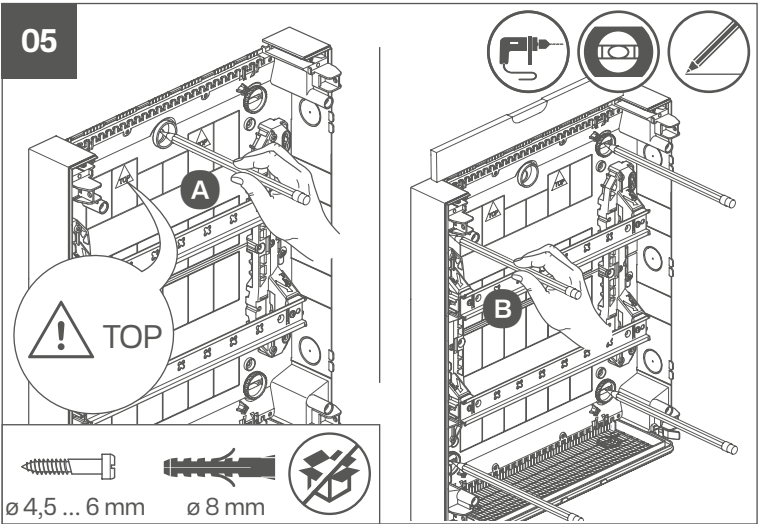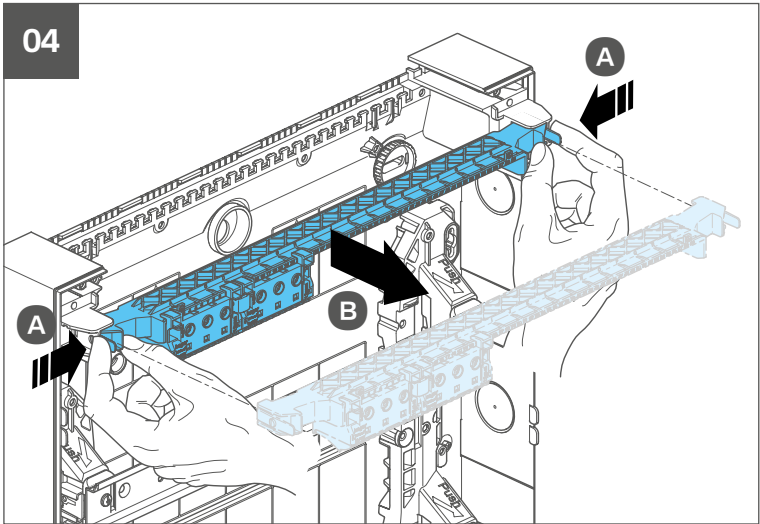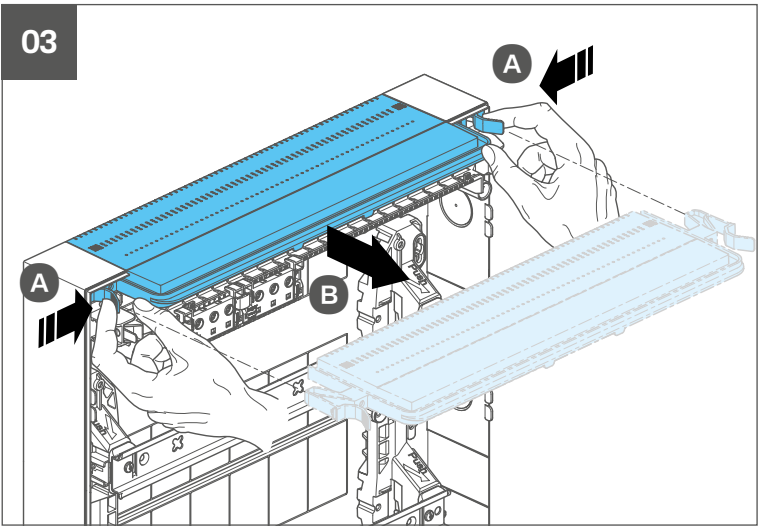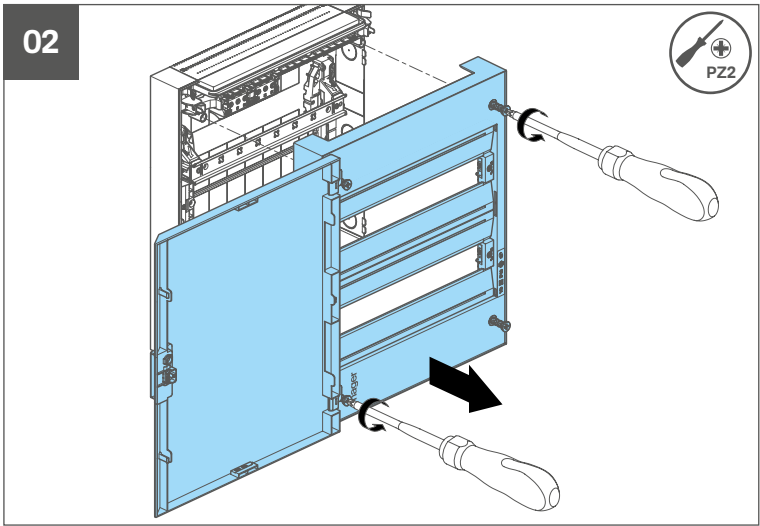

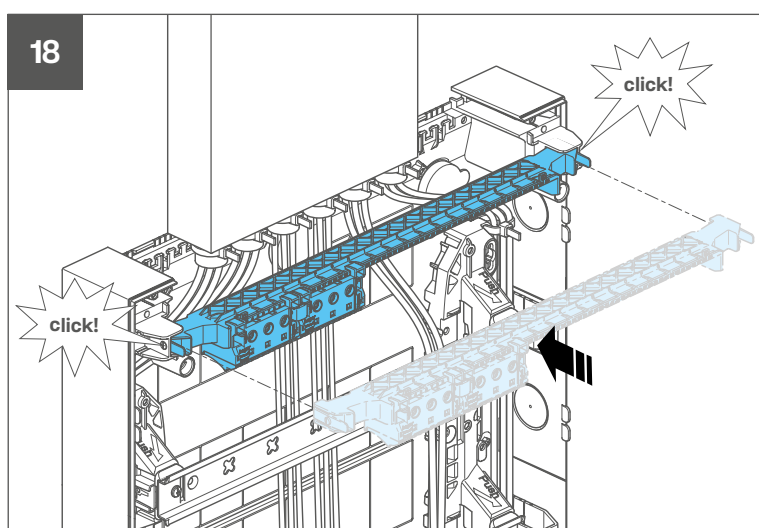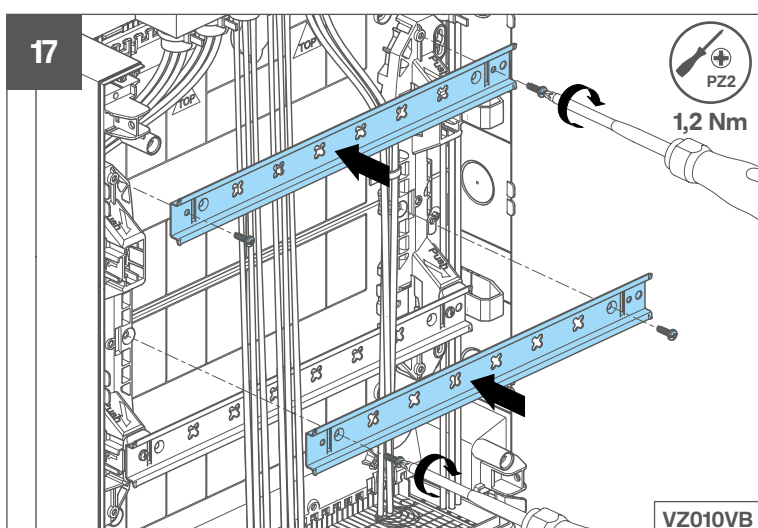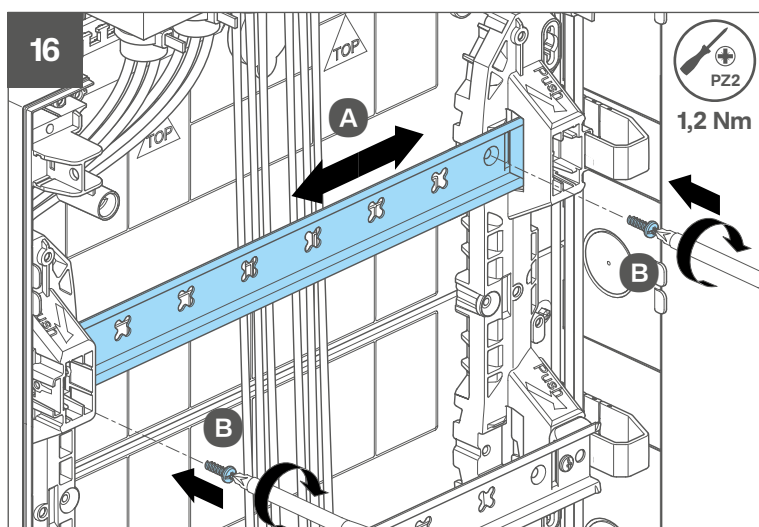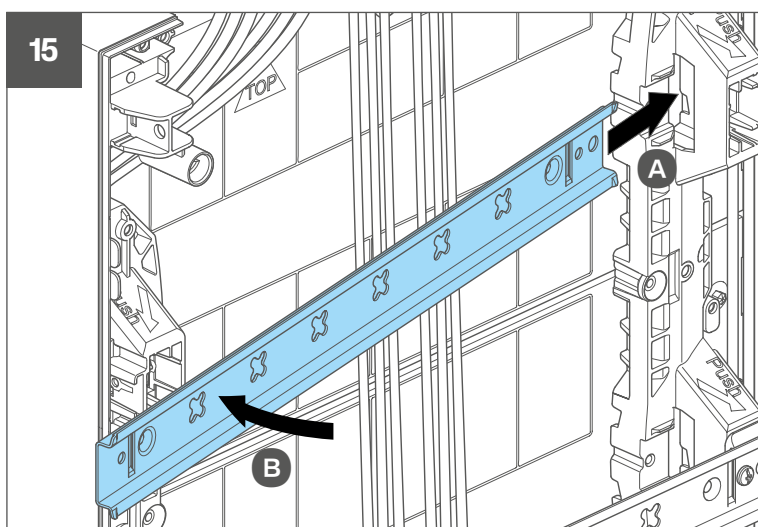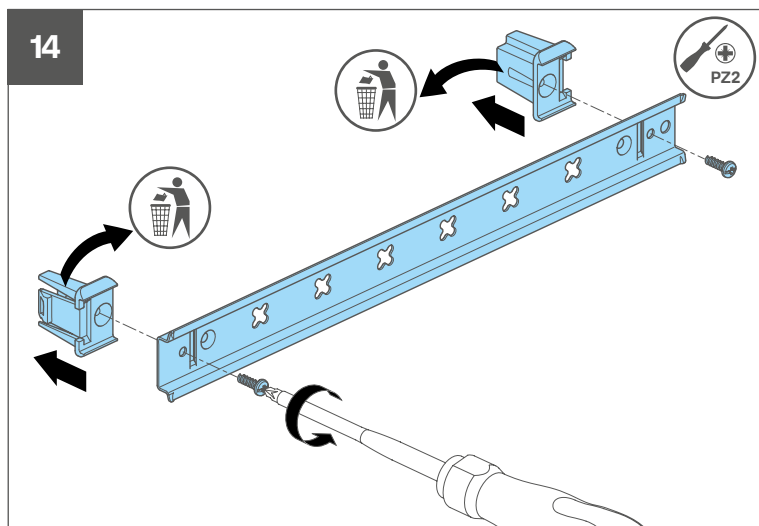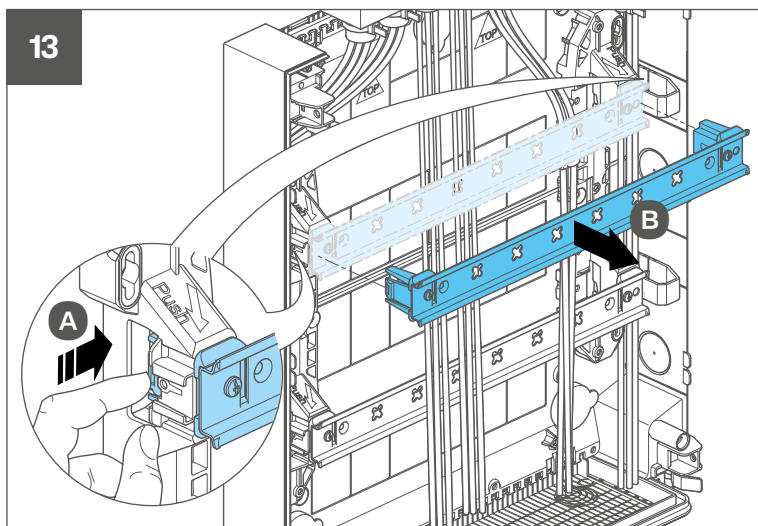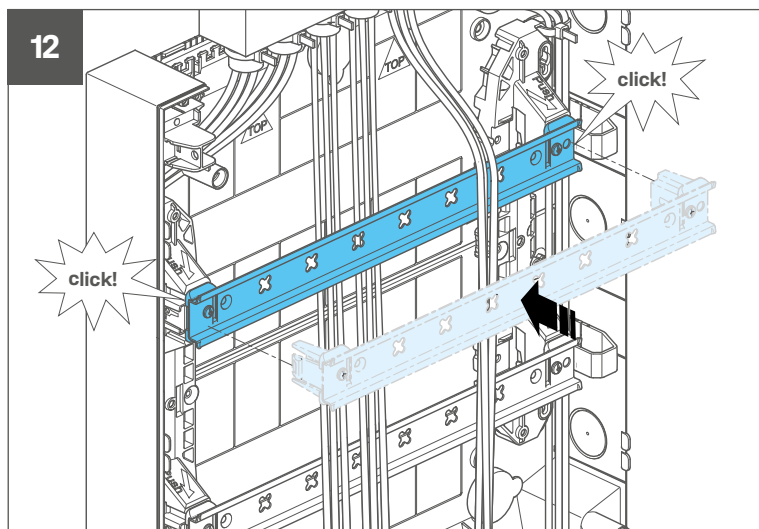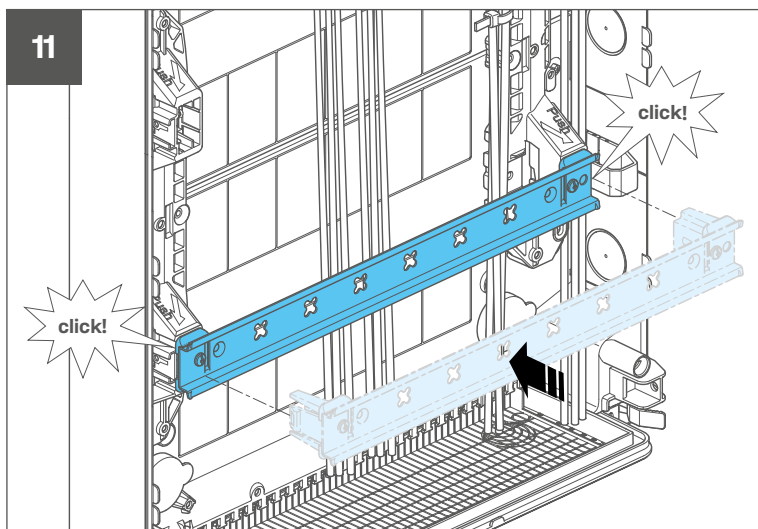

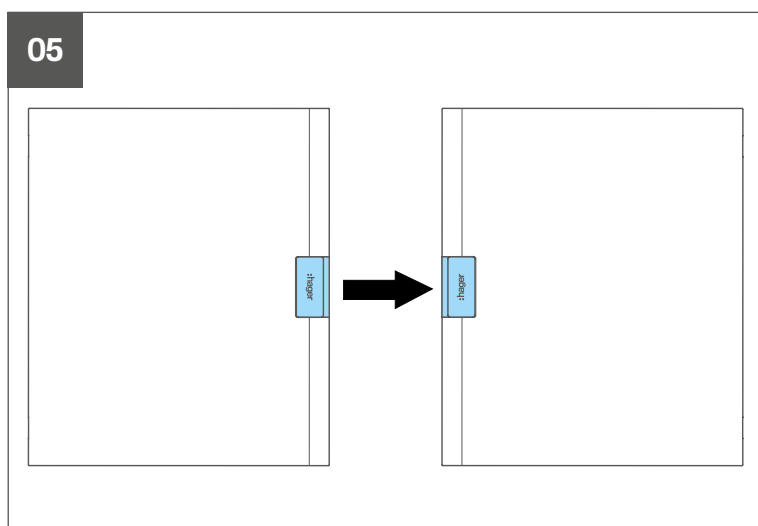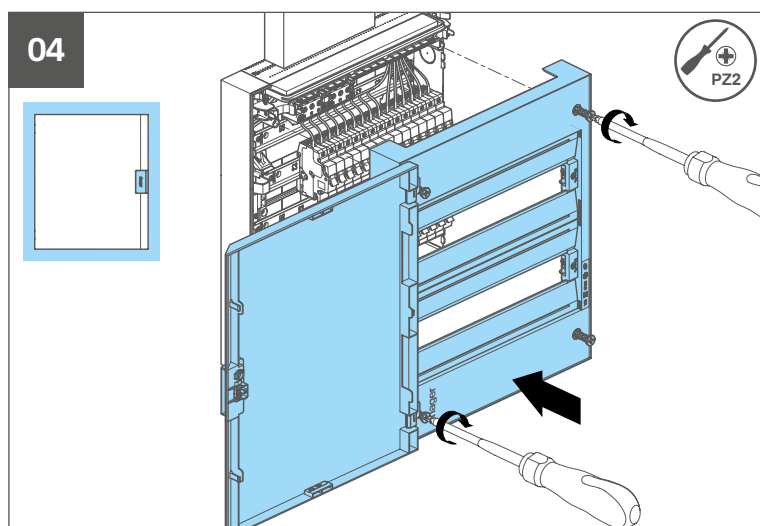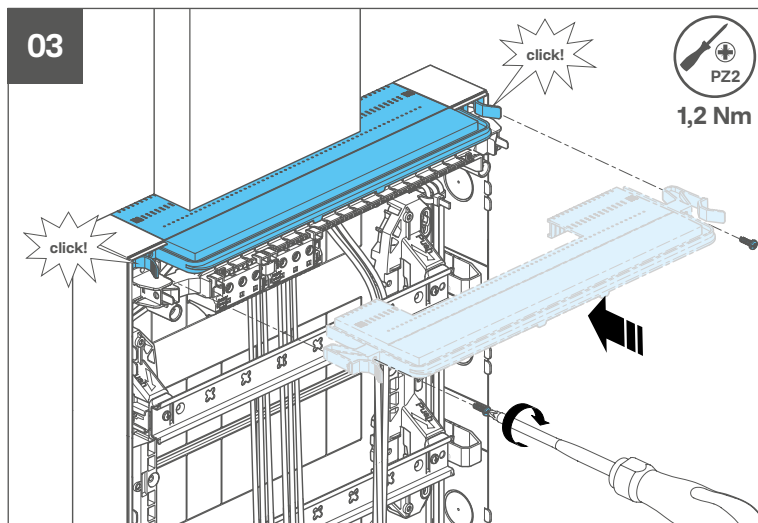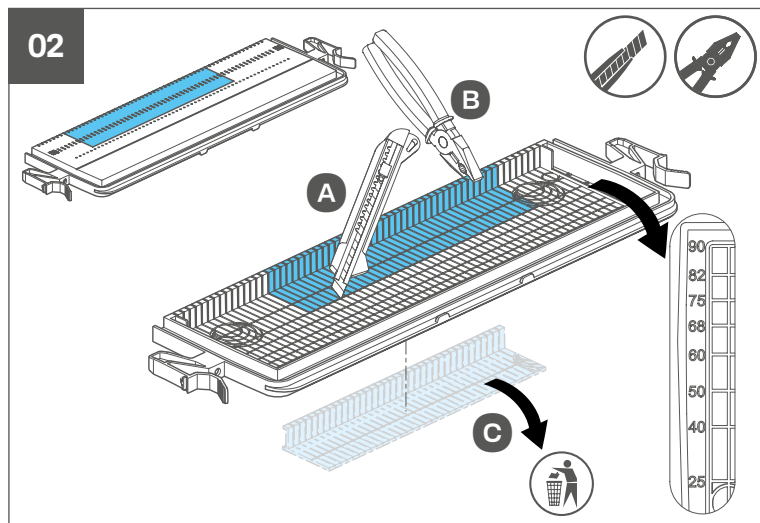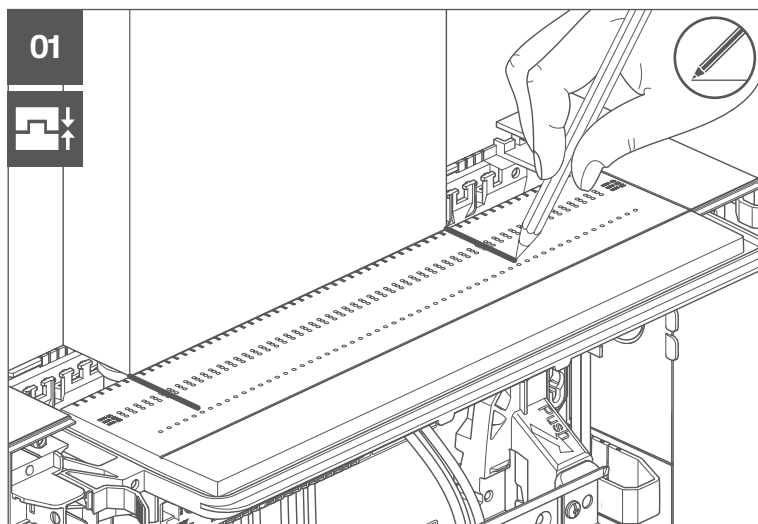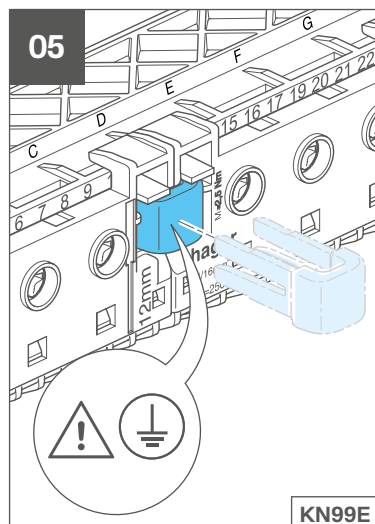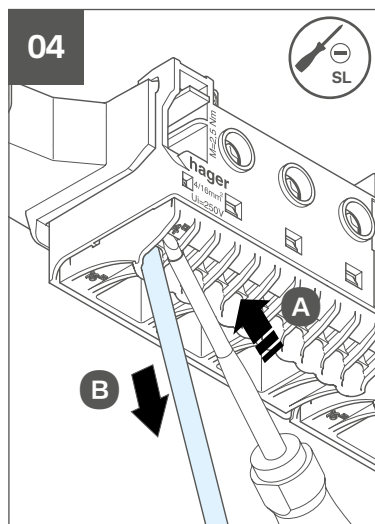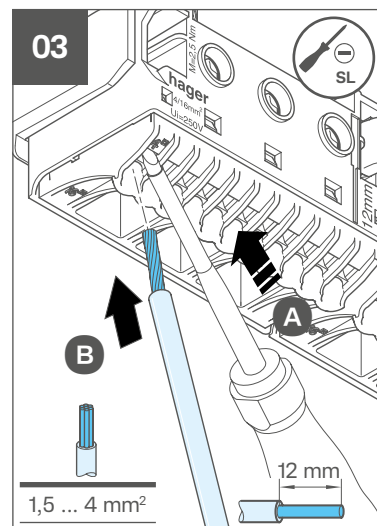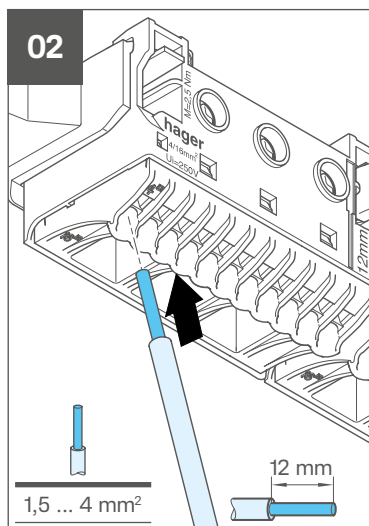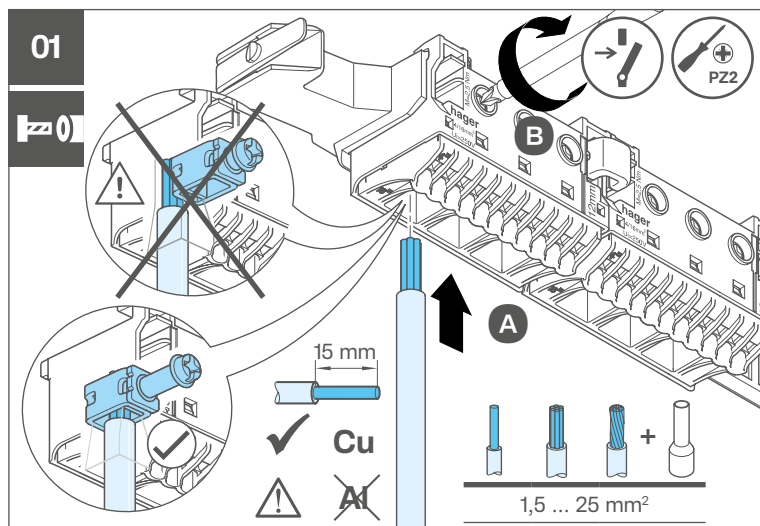

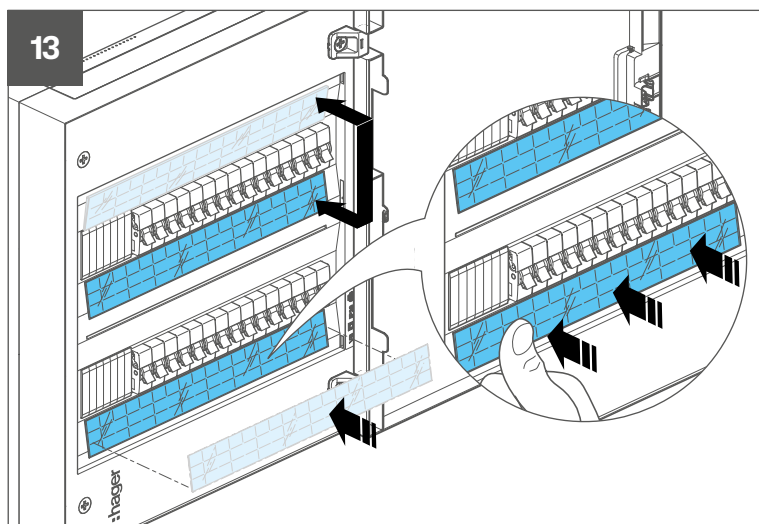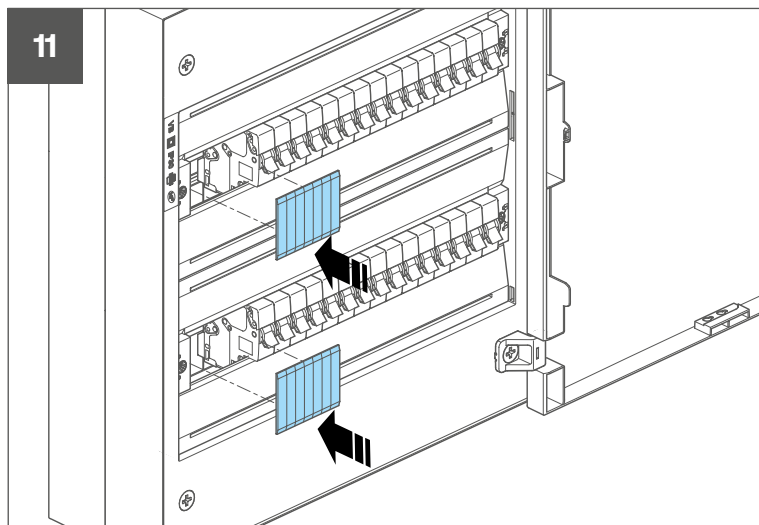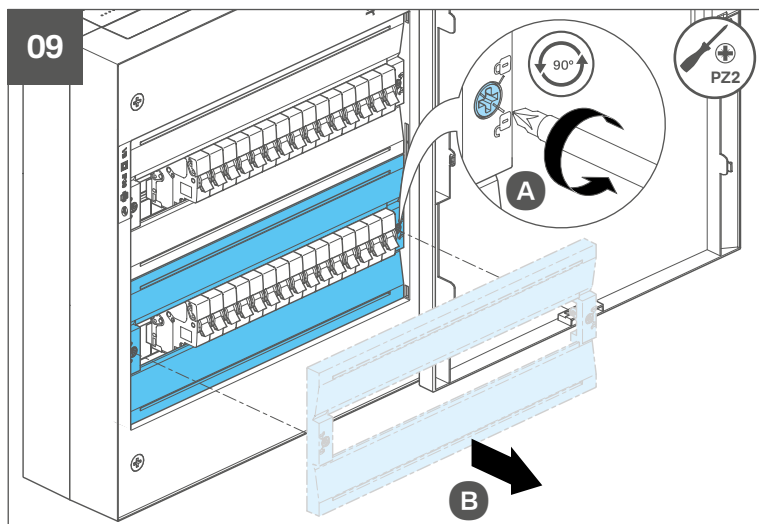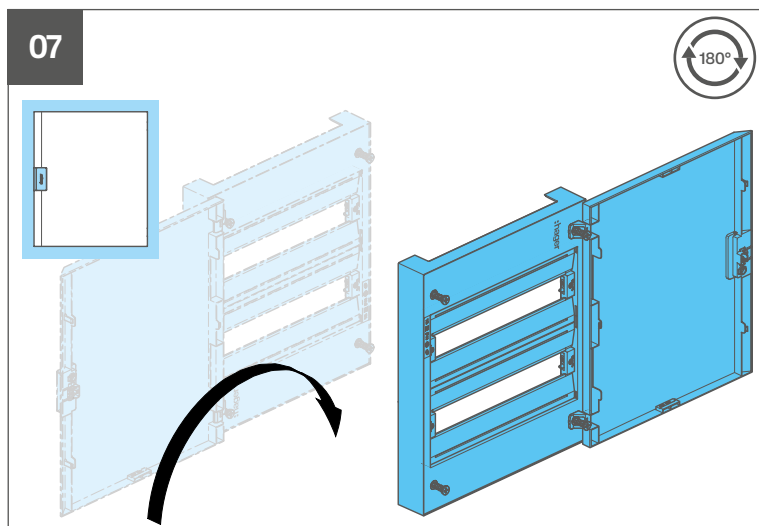

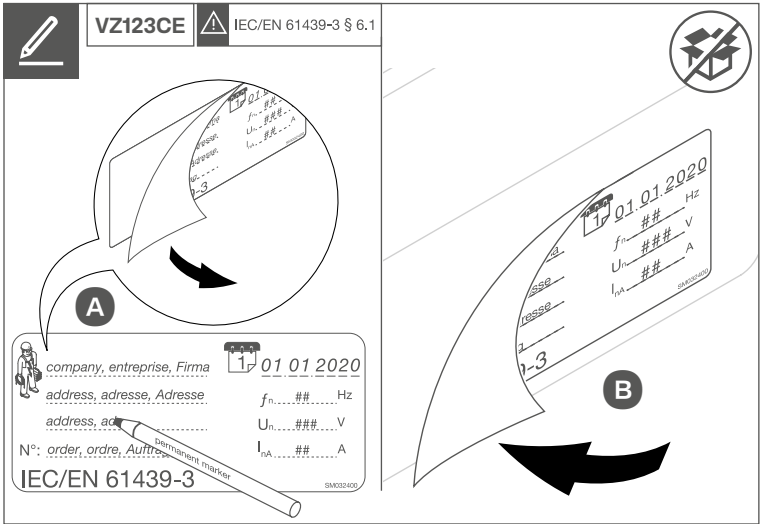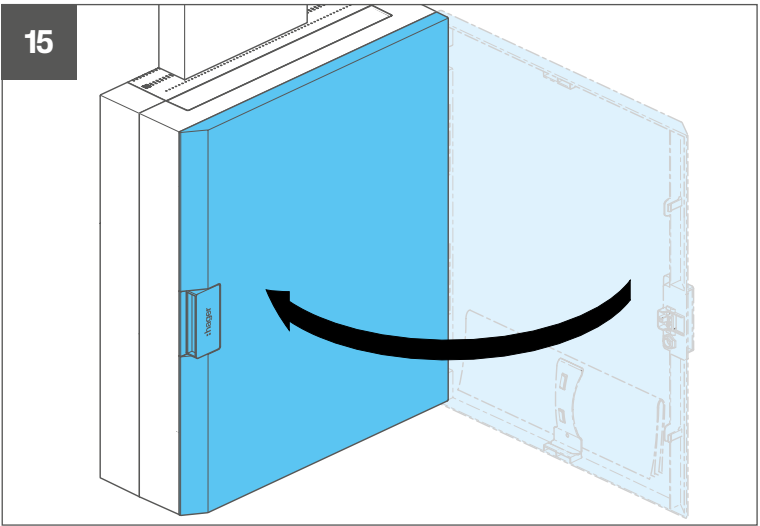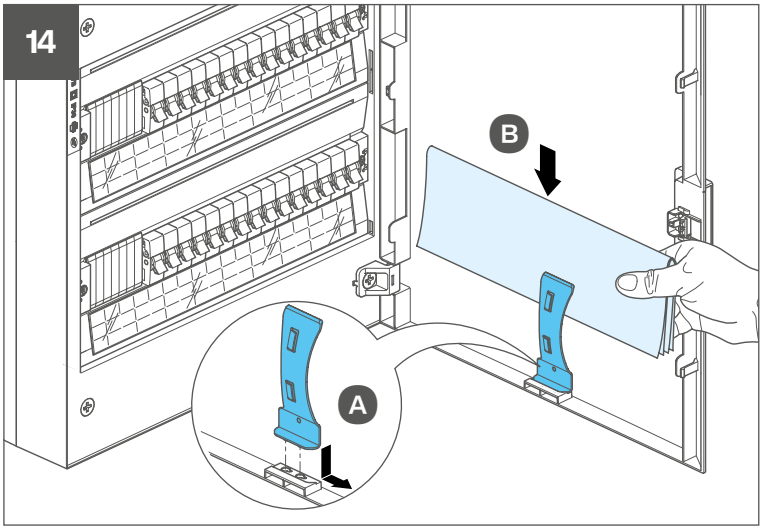

Reference	Admissible thermal dissipation loss for wall mounted distribution boards at temperature rise ΔT [1]					
	10K W	15K W	20K W	25K W	30K W	Enclosure height [%]
VB118x	9,2	15,3	21,8	28,8	36,1	100
	11,0	18,2	26,1	34,4	43,1	50
VB218x	11,5	19,0	27,2	35,9	45,0	100
	14,5	24,1	34,4	45,4	57,0	50
VB318x	13,8	22,9	32,7	43,2	54,2	100
	18,0	29,8	42,6	56,2	70,5	50
VB418x	16,2	26,8	38,4	50,7	63,6	100
	21,3	35,4	50,6	66,7	83,7	50

[1] ΔT is the temperature difference between the upper limiting temperature of the installed equipment and the ambient air temperature of the distribution board.

EN Safety instructions

Electrical devices must only be installed and assembled by a qualified electrician in accordance with the relevant installation standards, guidelines, regulations, directives, safety and accident prevention directives of the country.

Failure to comply with these installation instructions may result in damage to the device, fire or other dangers.

These instructions are an integral component of the product and must be retained by the end user.

 (EN) The Assembly (DBO) designated markings must be completed as specified in IEC/EN 61439-3 clause 6.1.

ES Instrucciones de seguridad

Los dispositivos eléctricos solo los debe instalar y montar personal electricista cualificado de acuerdo con los estándares de instalación, las directrices, los reglamentos, las directivas y la normativa de seguridad y de prevención de accidentes pertinentes del país.

Si no se tienen en cuenta estas instrucciones de instalación, podría dañarse el dispositivo, producirse un incendio o generarse otros peligros.

Estas instrucciones constituyen un componente del producto y deben permanecer en posesión del usuario final.

 (ES) El conjunto de la aparamenta debe estar señalizado/marcado de acuerdo con la norma IEC 61439-3 sección 6.1.

FR Consignes de sécurité

L'encastrement et le montage d'appareils électriques doivent être effectués uniquement par des électriciens qualifiés, dans le respect des normes d'installation, directives, dispositions et prescriptions en matière de sécurité et de prévention d'accidents en vigueur dans le pays.

Le non-respect des consignes d'installation peut entraîner des dommages sur l'appareil, un incendie ou présenter d'autres dangers.

Cette notice fait partie intégrale du produit et doit être conservée par l'utilisateur final.

 (FR) Le marquage de l'installation à basse-tension (DBO) doit être renseigné avec les spécifications techniques indiquées dans la norme IEC/EN 61439-3 paragraphe 6.1.

PT Instruções de segurança

Os dispositivos elétricos têm de ser instalados e montados por um eletricitista qualificado, de acordo com as normas de instalação, orientações, regulamentos, diretivas e regulamentos de segurança e prevenção de acidentes relevantes do país.

O não cumprimento destas instruções de instalação pode resultar em danos no dispositivo, incêndio ou outros perigos.

Estas instruções são uma parte integrante do produto e devem ser retidas pelo utilizador.

 (PT) As marcações designadas devem ser realizadas conforme especificado na IEC/EN 61439-3 cláusula 6.1 para o Conjunto (DBO).